ingénéco TECHNOLOGIES
2006-2026 : 20 ans d'Innovations Durables
Paris-Strasbourg-Nantes-Lyon-Bordeaux-Lille-Marseille
T/+33 (0)1 83 69 02 72
info@ingeneco.eu
www.ingeneco-technologies.com

# GRAPHIQUE DE CORRELATION ENTRE LES HAUTEURS MAXIMALES COUVERTES PAR LES REFERENTIELS DES FAMILLES DE PROCEDES* DE REVETEMENTS EXTERIEURS ET LES REFERENTIELS DES FAMILLES DE PROCEDES* DE SUPPORTS BOIS

***(Version 07 du 10/02/2026)***

*** Nb: Les limitations pour la famille de procédés indiquées ci-dessous sont en général celles reprises des Cahiers des Prescriptions Technique de référence. Elles peuvent, au cas par cas, procédé par procédé, être dépassées, dans la mesure où une expérience reconnue et réussie est apportée dans le cadre de l'instruction du DTA ou de l'AT du procédé en question.**
**L'état des lieux dressé par le Club Des Industriels entre dans ce niveau de détail et peut présenter des procédés qui dépassent ces limites : leclubdesindustriels@ingeneco.eu**

**NOTES :**
- **Les indications données dans le graphique ne permettent en aucun cas de se dispenser de prendre connaissance et d'appliquer les référentiels.**
- **Les hauteurs représentées dans le graphique ne traitent pas les limitations liées aux réglementations incendie.**
- **La valeur de résistance au vent du procédé de revêtement extérieur peut également limiter la hauteur appliquée en fonction de la situation du projet.**
- **D'autres limitations peuvent également être liées aux zones sismiques.**
- **Les évaluations techniques des procédés ont des durées de validité limitées, il est ainsi possible que certains des procédés listés dans le graphique ci-dessous ne bénéficient plus d'évaluation technique valide à la date de consultation du graphique.**
- **Se reporter à l'état des lieux dressé par le Club Des Industriels pour avoir la liste des procédés dont l'évaluation technique sur support bois est valide :** ***https://www.codifab.fr/actions-collectives/referencement-de-procedes-proprietaires-sur-support-bois-2861***

**PROCEDES DE REVETEMENT EXTERIEUR** | **HAUTEURS MAXIMALES DE FAÇADE POUR LES REVETEMENTS EXTERIEURS [m]**

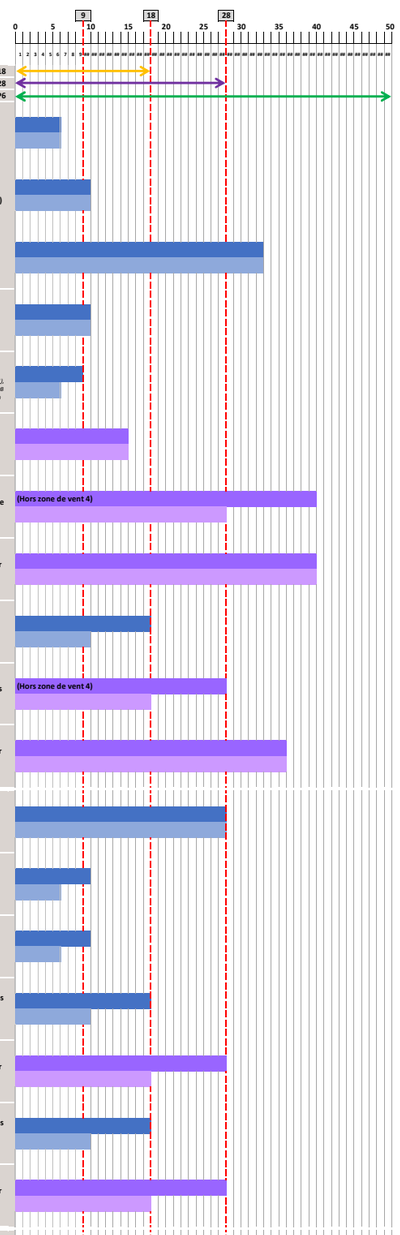


**SUPPORTS VISES OU NON PAR LE REFERENTIEL DU REVÊTEMENT EXTERIEUR**

| | PROCEDES DE REVETEMENT EXTERIEUR | P0 - Construction charpente bois (Poteau / poutre) - NF DTU 31.1 | P1 - Construction à ossature bois (COB) - NF DTU 31.2 | P2 - Façade à ossature bois non porteuse (FOB) - NF DTU 31.4 | P5 - Façade à ossature bois non porteuse - Sous AT ou sous AT ex visant Le pose jusqu'à 50m (Exemple : Nonoilec, Sipools, ...) | P3-18 Panneaux bois à usage structural (hors CLT) - Sous AT - Visant pose jusqu'à 18m (exemple: NOVATOP-SOLID) | P3-50 - Panneaux bois à usage structural (hors CLT) - Sous AT - Visant pose jusqu'à 50m (exemple : Mur Revêt-Kerto, Eléments KLH-CLT Nemo(R)) | P4-28 - CLT - Sous AT ou DTA - Visant pose jusqu'à 28m (exemple : ED-BSP, Panneau EGO-CLT, PFEIFER CLT, TOTrm N) | P4-50 - CLT - Sous AT ou DTA - Visant pose jusqu'à 50m (exemple : BBS, CLT HAUT, DALBOS CLT M, Panneau KLH, PMC, Stora Enso CLT) | P6 - Coeur de paroi métallique isolée - Recommandations professionnelles RAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect enduit | Enduit sur l'isolation en béton de chanvre (Conformes aux RP "Règles Professionnelles d'Exécution d'Ouvrages en Bétons de Chanvre") | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | SO |
| | Enduit sur l'isolation en bottes de paille (Conformes aux RP "Règles professionnelles de construction en paille") | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | SO |
| | ETICS (sous AT visant la pose sur COB) (Exemple : Armaterm Bois Poudre PSE ( Zolpan ), Baumit StarSystem Wood ( Baumit Baustoffgruppe ), Chabiso Panneau Bois ( Chabaud ), K-Therm XT FB COB ( S.C.S.O. UNIKALO ), Para-Therm MOB Tradi ( Cromology Services ), Parisio MOB FB - M ( ParexGroup ), Parisio MOB LR - M ( Sika ), PRB Thermolook GF/SM MOB ( PRB ), Revitherm Ossature COB ( PTG AC ), Rhebatherm 600 COB ( VPI S.A.S ), StoTherm Minéral COB ( Sto ), weberTherm XM FBB COB ( Saint Gobain Weber ), ...) | OUI | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du procédé de panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du CLT1) | OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du CLT1) | SO |
| | ETICS (sous AT visant la pose sur COB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) (Exemple : Armaterm Bois Poudre WF ( Zolpan )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du procédé de panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du CLT1) | OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du CLT1) | SO |
| | ETICS (sous ATEx de cas a visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures ) (Exemple : StoTherm Mineral COB (ATEx 2948_V2 Icade et Sto )) | SO | OUI | NON (1) | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | ETICS (sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) (Exemple : StoTherm Mineral COB (ATEx 3022_V2 Icade et Sto )) | SO | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | SO |
| | Bardage rapporté d'enduit sur plaque (Sous AT visant la pose sur COB et CLT) (Exemple : Aquaboard ( Etex ), StoVentec R Enduits ( Sto ), ...) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté d'enduit sur plaque (Sous AT visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) (Exemple : Aquapanel Outdoor ( Knauf )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté d'enduit sur plaque (sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) (Exemple : StoVentec R Enduits (ATEx 3156_V2 Nexity et Sto )) | SO | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | SO |
| Aspect panneaux | Revêtement extérieur en panneaux de contreplaqué (Conforme au NF DTU 41.2) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT / Limité aux 18m de hauteur donnés dans le référentiel du support) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| | Bardage rapporté en fibre-ciment avec fixation invisible (Sous AT pour la pose sur COB et CLT) (Exemple : Equitone Tergo Design ( Etex ), ELITE bardage TYPE 0 / ELITE COLOR bardage TYPE 0 (Vetisol ), FibreC - concrete skin ( Rieder Faserbeton Elemente ), ...) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté en panneaux HPL avec fixation invisible (Sous AT pour la pose sur COB) (Exemple : Max* Exterior ME 01 FR ( FunderMax ), Trespa Meteon ( Trespa ), ...) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (4) | OUI (4) | SO |
| | Bardage rapporté en panneaux HPL avec fixation traversante (Conformes aux RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardages rapportés sur parois bois (COB et CLT) (Panneaux HPL à fixations traversantes / Panneaux fibres-ciment à fixations traversantes / Clins pvc à fixations traversantes)") | SO | OUI | NON (1) | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté en panneaux HPL avec fixation traversante (sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) (Exemple : MAX COMPACT EXTERIOR (ATEx 3353_V1 FunderMax )) | SO | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | SO |
| | Bardage rapporté en fibre-ciment avec fixation traversante (Conformes aux RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardages rapportés sur parois bois (COB et CLT) (Panneaux HPL à fixations traversantes / Panneaux fibres-ciment à fixations traversantes / Clins pvc à fixations traversantes)") | SO | OUI | NON (1) | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté en fibre-ciment avec fixation traversante (sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) (Exemple : EQUITONE (ATEx 3354_V1 Etex )) | SO | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | SO |
| Aspect lame | Bardage bois en lame (Conforme au NF DTU 41.2) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT / Limité aux 18m de hauteur donnés dans le référentiel du support) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| | Bardage rapporté en lames HPL (Sous AT pour la pose sur COB) (Exemple : ME03 FR Scaléo Clins Max Exterior ( FunderMax ), Natursiding ( Prodema Parklek ), Pura ® NFC ( Trespa ), ...) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (4) | OUI (4) | SO |
| | Bardage rapporté en lames de fibres-ciment (Sous AT pour la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières) (Exemple : CEDRAL LAP ( Etex ), HardiePlank® ( James Hardie )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté en bois-plastique (Sous AT visant la pose sur COB) (Exemple : WEO 35 ( Fiberdeck )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| | Bardage rapporté en bois-plastique (sous AT visant la pose sur COB/CLT/FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) (Exemple : NOMAD/CLAD/SMART/LINK ( Nexilite )) | SO | OUI | OUI | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| Aspect métallique | Bardage métallique (Hors cassettes, clins, lames et panneaux sandwichs - Conforme aux RP RAGE "Bardages en acier protégé et en acier inoxydable - neuf et rénovation") | OUI (pour bardage simple peau, double peau, peau multiples) | OUI (pour bardage simple peau en habitat) | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT / pour bardage simple peau en habitat) | OUI (INDIRECTEMENT / pour bardage simple peau en habitat) | OUI (INDIRECTEMENT / pour bardage simple peau en habitat) | OUI (sur structure filaire) |
| | Bardage rapporté en cassettes composites (Sous AT visant la pose sur COB et CLT) (Exemple : Alucobond ( 3A Composites )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté en panneaux composites avec fixation traversante (Sous AT visant la pose sur COB et CLT) (Exemple : ALPOLIC ( Mitsubishi Polyester Film )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté en panneaux composites avec fixation traversante (Sous AT visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières) (Exemple : Larson® ( Alucoil )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Procédés ne relevant pas strictement de la technique courante mais bénéficiant à priori d'un certain niveau de reconnaissance technique — Bardage Zinc (Conforme aux règles professionnelles des couvertures en zinc) (2) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| | Bardages d'éléments en feuilles métalliques (Acier inoxydable, cuivre) supportées (E-Cahier du CSTB n°3251_V2) (2) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| | Bardage rapporté métallique en cassettes ou clins (E-Cahiers du CSTB n°3747_V2) (2) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| Aspect minéral (hors enduit) | Bardage rapporté en tuile de terre cuite (Conforme aux RP "Bardage rapporté de tuiles terre cuite sur construction à ossature bois et panneaux CLT") | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI | OUI | SO |
| | Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque (Sous AT visant la pose sur COB) (Exemple : StoVentec S.C.M. ( Sto ) ) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| | Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque (Sous AT visant la pose sur COB avec dispositions particulières) (Exemple : Aquapanel Outdoor (Knauf)) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| | Bardage rapporté en ardoises (Conforme au RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardage rapportés sur parois bois (COB et CLT) (Ardoises naturelles / Ardoises fibres-ciment)") | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |
| | Eléments fixés mécaniquement par patte-agrafe à clips ou griffe (Sous AT visant la pose sur COB) (Exemple : Alphaton Q ( Meeding Keramik&Jossoden ), Argelite ( Wienerberger ), Piterok Slim ( Terreal ), ...) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (4) | OUI (4) | SO |
| | Eléments fixés mécaniquement par patte-agrafe à clips ou griffe (Sous AT visant la pose sur COB avec dispositions particulières) (Exemple : Vetabric ( Vieta France )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (4) | OUI (4) | SO |
| | Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque (sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures ) (Exemple : StoVentec S.C.M. (ATEx 3156_V2 Nexity et Sto )) | SO | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | SO |
| | Vêture - vêtage (sous AT visant la pose sur COB) (Exemple : Gebrik-Thermoreal ( Isosystems AG ), Isosystems-Blocstor ( Wall & Façade Solutions ), MINERAL-COLOR-ELITE ( Vetisol ), THERMOCHOC AVEC SYSTEME D'ENDUIT ( James Hardie Bâtiment ), VETabric, VETapier, VETAcime vêtage ( Vieta ), Vêture Ress Isolierklinker ( Ress Isolierklinker ), ...) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (4) | OUI (4) | SO |
| Aspect verre | Façade rideau métallique (Conforme au NF DTU 33.1) | OUI | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| | Façade légère à ossature bois (Sous At ou ATEx dont les performances sous pression/dépression de vent à l'Etat Limite de Service couvrent les hauteurs ci-contre) (Exemple : Stabolux H/ZL Façade bois ( Stabolux ), Tekwood TW 60 (Mtechbuild S.A.S.)) | OUI | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| | VEC – Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (Sous AT dont les performances sous pression/dépression de vent à l'Etat Limite de Service couvrent les hauteurs ci-contre) (Exemple : CW 50-SC ( Reynaers Aluminium ), WICTEC 50 SG – WICLINE 90 SG ( Hydro Building Systems )) | OUI | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| | VEA - Façade légère en Vitrage Extérieur Attaché (Sous AT) (Exemple : Structura Vision R ( AGC Glass ), ...) | OUI | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO |
| | Système de bardage verrier (Sous AT visant la pose sur COB) (Exemple : LITE POINT ( Saint Gobain Glass )) | SO | OUI | NON (1) | A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE | NON | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT) | SO |

**REVETEMENTS EXTERIEURS**
**Hauteurs maximales couvertes par le domaine d'emploi du référentiel du revêtement extérieur**

| LEGENDE | Situation de construction a, b, c | Situation de construction d |
|---|---|---|
| Procédés relevant de la technique courante | | |
| Procédés relevant de la technique courante dont les hauteurs ou supports visés dans le domaine d'emploi vont au-delà des limites couramment rencontrées pour la famille de procédé concernée | | |
| Procédés ne relevant pas strictement de la technique courante mais bénéficiant à priori d'un certain niveau de reconnaissance technique | | |

(1) Les supports FOB relevant du NF DTU 31.4 ne sont à priori pas visés à date par le référentiel du procédé de revêtement extérieur. Pour mener les démarches d'évaluation permettant de relever de la technique courante, il sera possible de s'appuyer sur les Guides JOP façade version héritage qui ont été réalisés par le CSTB et la SOLIDEO, en partenariat avec INGENECO Technologies, BTP Consultants, FCBA et SOCOTEC et avec le soutien financier du CODIFAB et de FBF dans le cadre des projets aujourd'hui achevés AdivBois et France Bois 2024. -> Ces guides sont disponibles sur le lien : https://www.codifab.fr/actions-collectives/guides-daide-la-conception-bardages-terre-cuite-et-etics-sur-construction-ou-facade-ossature-bois-2615
Par ailleurs, on note également l'existence des documents :
* État des lieux sur la compatibilité entre revêtements extérieurs et FOB (Façades Ossature Bois) disponible sur le lien : https://www.codifab.fr/actions-collectives/actualites-de-la-commission-structure-enveloppe-de-la-filiere-bois
* Note d'information du GS 2.2 pour revendiquer le support FOB, conforme au NF DTU 31.4, dans le cadre d'un avis technique de bardage rapporté sur support bois disponible sur le lien : https://www.ccfat.fr/groupes-specialises/telecharger/note-d-information-pour-revendiquer-support-fob-13823/
qui contribuent à appréhender les spécificités liées à ce type de supports.
(2) Les hauteurs indiquées sont celles pour lesquelles les familles de procédés nécessitant une évaluation pour relever de la technique courante. Elles peuvent, a priori, s'appuyer sur des antériorités techniques d'autres procédés approchants, permettant ainsi de faciliter de la démarche d'évaluation technique.
(3) Le référentiel du procédé de revêtement extérieur ne vise pas directement ce support, néanmoins l'évaluation technique de ce dernier peut ouvrir la possibilité d'appliquer des revêtements extérieurs pour lesquels le référentiel vise l'emploi sur COB conforme au NF DTU 31.2. **A vérifier dans l'évaluation technique du support.**

**Abréviations :** - AT : Avis technique - DTA : Document d'Application Technique - ATEx : Appréciation Technique d'Expérimentation - RP : Règles professionnelles

Création Ingénéco Technologies